

检验报告

报告编号: ENC161109GZ22Z1

产品名称: 管道隔音毡
 型号: 25mm
 检验类型: 隔声测试
 送检单位: 深圳市唯珂隔音材料有限公司
 地址: 深圳市宝安区西乡红湾商务中心 A206
 制造商: 深圳市唯珂隔音材料有限公司
 地址: 深圳市宝安区西乡红湾商务中心 A206

检验单位: 广州市易测检测技术服务有限公司
 地址: 广州市天河区东圃镇珠吉街豪汇商务大厦 1 楼

本报告的检验结果仅与被检验的样品有关, 除非另行说明, 样品仅保留 30 天。本报告由易测检测技术服务有限公司 (ENC) 发行。未经本中心书面同意, 不得部分或完整复制本报告。本报告的要求和简要信息可以从网站 <http://www.enc-lab.com> 上得到验证和确认。



广州市天河区东圃镇珠吉街 豪汇商务大厦 1 楼 电话: (86) 020-2331 4234 传真: (86) 020-8256 8534
 E-mail: enc@enc-lab.com Http://www.enc-lab.com

检验报告

第 1 页 共 3 页

声 明

1. 检验报告必须有检验单位报告专用章, 否则该报告无效。
2. 对报告若有异议, 应于收到报告之日起十天内向检验单位提出, 逾期不予受理。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效; 复制报告未重新加盖检验单位报告专用章无效。
5. 检验仅对样品负责。

送检单位: 深圳市唯珂隔音材料有限公司
 地址: 深圳市宝安区西乡红湾商务中心 A206
 联系电话: 0755-29122285
 传 真: 0755-27571815

检验单位地址: 广州市天河区东圃镇珠吉街豪汇商务大厦 1 楼
 联系电话: +86-20-2331 4234
 传 真: +86-20-8256 8534

本报告的检验结果仅与被检验的样品有关, 除非另行说明, 样品仅保留 30 天。本报告由易测检测技术服务有限公司 (ENC) 发行。未经本中心书面同意, 不得部分或完整复制本报告。本报告的要求和简要信息可以从网站 <http://www.enc-lab.com> 上得到验证和确认。



广州市天河区东圃镇珠吉街 豪汇商务大厦 1 楼 电话: (86) 020-2331 4234 传真: (86) 020-8256 8534
 E-mail: enc@enc-lab.com Http://www.enc-lab.com

检验报告

第 2 页 共 3 页

报告编号: ENC161109GZ22Z1

产品名称	管道隔音毡	商 标	唯珂
检验型号	25mm	检验类型	型式检验
系列型号	/		
来样方式	来样	样品规格	厚度: 25mm
送样日期	2016 年 10 月 19 日	检验日期	自 2016 年 10 月 19 日至 2016 年 11 月 7 日
送检单位	深圳市唯珂隔音材料有限公司 深圳市宝安区西乡红湾商务中心 A206		
制 造 商	深圳市唯珂隔音材料有限公司 深圳市宝安区西乡红湾商务中心 A206		
检验单位	广州市易测检测技术服务有限公司 广州市天河区东圃镇珠吉街豪汇商务大厦 1 楼		
检验项目	隔声测试		
检验标准	GB/T 19889.3-2005 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 3 部分: 建筑构件空气声隔声的实验室测量。 GB/T 50121-2005 建筑隔声评价标准。		
检验仪器	丹麦 B&K 4118 建筑声学分析仪		
检验结论	深圳市唯珂隔音材料有限公司送检的管道隔音毡, 经按 GB/T 19889.3-2005 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 3 部分: 建筑构件空气声隔声的实验室测量, 按照 GB/T 50121-2005 的评价结果: 加权声量 $R_w(C; Ctr) = 26(-2; -4)$ dB; 材料隔声性能达到 GB/T 50121-2005 建筑隔声评价标准等级 (2 级)。 (以下空白)		
备 注	/		

批准: Ray Zhou 审核: Yemig 主检: Sam Liu

本报告的检验结果仅与被检验的样品有关, 除非另行说明, 样品仅保留 30 天。本报告由易测检测技术服务有限公司 (ENC) 发行。未经本中心书面同意, 不得部分或完整复制本报告。本报告的要求和简要信息可以从网站 <http://www.enc-lab.com> 上得到验证和确认。



广州市天河区东圃镇珠吉街 豪汇商务大厦 1 楼 电话: (86) 020-2331 4234 传真: (86) 020-8256 8534
 E-mail: enc@enc-lab.com Http://www.enc-lab.com

检验报告


第 3 页 共 3 页

附录: GB/T 19889.3-2005 检验结果

样品: 管道隔音毡
 制造商: 深圳市唯珂隔音材料有限公司
 申请商: 深圳市唯珂隔音材料有限公司
 实验室: 广州市易测检测技术服务有限公司

样品厚度: 25mm 发声室内体积: 53.6 m³
 测试室温度: 23 °C 受声室内体积: 61 m³
 相对湿度: 43 % 测试日期: 2016-11-09
 大气压: 101 KPa 测试文件编号: ENC161109GZ22Z1-1

— 按 GB/T 19889.3-2005 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 3 部分: 建筑构件空气声隔声的实验室测量。
 --- 按 GB/T 50121-2005 建筑隔声评价。

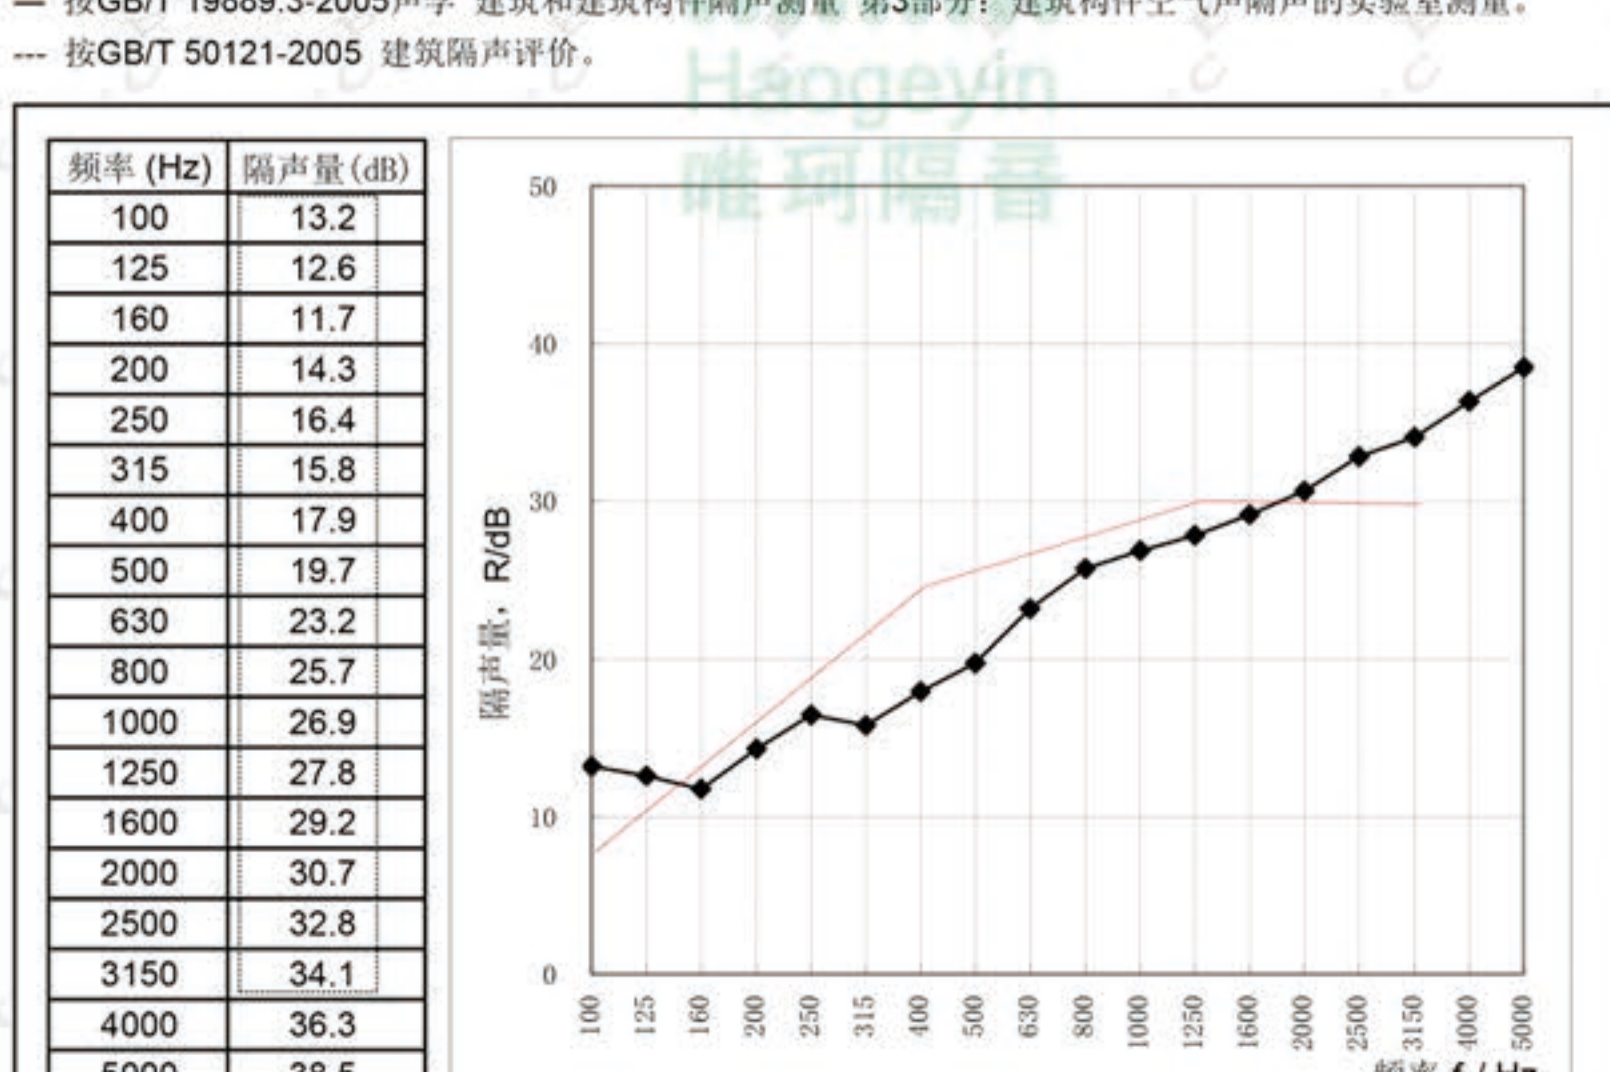

按照 GB/T 50121-2005 的评价结果: $R_w(C; Ctr) = 26(-2; -4)$ dB;
 本报告的评价结果是根据实验室测量结果得到的。

--- 报告结束 ---

本报告的检验结果仅与被检验的样品有关, 除非另行说明, 样品仅保留 30 天。本报告由易测检测技术服务有限公司 (ENC) 发行。未经本中心书面同意, 不得部分或完整复制本报告。本报告的要求和简要信息可以从网站 <http://www.enc-lab.com> 上得到验证和确认。



广州市天河区东圃镇珠吉街 豪汇商务大厦 1 楼 电话: (86) 020-2331 4234 传真: (86) 020-8256 8534
 E-mail: enc@enc-lab.com Http://www.enc-lab.com